



*Syndicat Intercommunal pour la Collecte
et le Traitement des Eaux Usées
des Bassins de la Thève et de l'Ysieux*

COMMUNE DE BELLEFONTAINE



***ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX
USEES.***

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2017

COMMUNE DE BELLEFONTAINE

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2017

- a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs Eaux Usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

III - BILAN FINANCIER 2017

ANNEXE

I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
allée du clos Saint-Rémy	94	AC	200
allée du clos Saint-Rémy - antenne allée du parc	48	AC	200
CR6 dit de la Chapelle	212	AC	200
CR7 dit de la porte du parc	56	AC	200
CR13 dit du golf	267	G	200
CR25 dit de la prairie	117	AC	150
impasse des oiseaux	34	AC	150
place Lavoisier - CR2 dit du cerisier	59	AC	200
RD922 (de Fosses vers Désiré Martin)	465	AC	200
RD922 (de Désiré Martin vers interco)	264		
RD922 - antenne du 1 au 5	36	AC	200
RD922 - antenne au 5B et 7	10	AC	200
rue Abraham	92	AC/G	200
rue de la source	132	G	200
rue des sablons	387	AC/F	150/200
rue des sablons (antenne vers RD922) - du 1 au 9	59	AC	200
rue Désiré Martin	223	AC	200
rue du Tourneveau - du 1 au 12 (aval du ref. du PRC13)	175	AC	200
rue du Tourneveau - du 14 au 22 (vers PRC13)	89	AC	200
rue du Tourneveau (du PRC13)	120	F	90

LINEAIRE TOTAL : 2 937 ml dont 2 817ml de canalisation gravitaire et 120ml de refoulement.

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2017

a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs Eaux Usées :

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
16 rue des sablons			2	2
Impasse des Oiseaux	34			
RD922 Antenne du 1 au 5	36			
RD922 Antenne au 5B et 7	10			
RD922 de Fosses vers rue Désiré Martin	465			
Rue Abraham	91.7	91.7		
Rue de la Source	131.6	131.6		
	768.3	223.3	2	2

b) **Interventions d'urgence : 2 interventions**

Le 02/01/2017 : 6ter rue des Sablons

Le 30/03/2016 : 11 rue des Sablons

c) **Entretien du poste de refoulement PRC 13**

Postes de refoulement rue Tourneveau :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

0 Passage pour pomper et nettoyer la bâche du poste en 2017.

d) **Travaux sur réseaux (petites réparations) :**

N° de la demande	Objet	Adresse	Coût
17-12	Reprise d'un affaissement sur collecteur EU	16, rue des Sablons	1218,76 €

e) **Divers**

e1 - **Enquêtes de branchement : 0 unité**

e2 - **Conformité : 16 unités dont 4 non-conformes, 2 contre-visites et 0 PFAC,**

	Noms	Rue		Non	Oui
17-40	BONNET	16 rue des Sablons	18-janv		1
17-108	HAUBRON	17 rue Désiré Martin	08-févr		1
17-136	BEDICAM	15 rue du Tourneveau	21-févr		1
17-302	SACRAMENTO	16 Route Nationale	18-avr		1
17-303	ULF	4 rue de la Source	18-avr	1	
17-327	GUERIN	chemin de la Chapelle	25-avr	1	
17-340	ULF	rue de la Source	28-avr		1
17-367	GUERIN	chemin de la Chapelle	10-mai		1
17-431	PEGUILLET	rue des Sablons (2B)	30-mai		1
17-514	VIGNAUD	rue Abraham	04-juil		1
17-530	TROUSSU	Route Départemental 922	11-juil	1	
17-554	CARONES	rue Tourneveau	18-juil		1
17-576	PAPAIL	Désiré Martin	25-juil		1
17-589	GALEPIDES	Rue des Sablons	26-juil		1
17-614	PIED	allée du Parc	03-août	1	
17-641	VEDIE	Route Départemental 922	22-août		1

e4 - Permis de Construire : 0 unité

e5 - Etablissements non domestiques et « assimilés domestiques »

Depuis 2012, la catégorie « assimilés domestiques » est apparue dans la réglementation. Ces établissements peuvent se raccorder sans arrêté d'autorisation de déversement mais doivent suivre les prescriptions qui peuvent être spécifiées dans le Règlement d'assainissement collectif. Selon l'activité de l'établissement, le document de contrôle diffère : lorsqu'il doit être soumis à des prescriptions il est établi un contrôle de déversement, sinon seul le contrôle de bonne séparation des eaux usées et des eaux pluviales est réalisé.

Un nouveau Règlement d'assainissement collectif a été validé en 2017 et intègre les prescriptions techniques relatives à certaines catégories d'assimilés domestiques. De plus, des recommandations sont données aux entreprises lors de l'avis sur PC, et des prescriptions sont données lors de l'établissement du contrôle de déversement.

En 2017, il n'y a pas eu de contrôles effectués sur les établissements non domestiques de Bellefontaine.

e6 – Assainissement Non Collectif

Aucun contrôle n'a été réalisé dans votre commune en 2017.

e7 – Rétrocessions et Astreinte

Le **Sicteub** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal. Ceci, dans le but de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de pas oublier des collecteurs à entretenir.

Le **Sicteub** possède dans ses locaux, deux exemplaires des rapports d'inspections télévisées des réseaux visualisés cette année dans votre commune. Si vous souhaitez en posséder un en mairie, nous vous le ferons parvenir sur simple demande.

Permanence, astreinte

Surveillance 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50



En dehors des heures ouvrées : 09 77 401 119

III – BILAN FINANCIER 2017


** Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés. (Le marché date du 1^{er} janvier 2014)*

	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	768,30	2,17	1 667,21
Curage des branchements particuliers :	2,00	12,39	24,78
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	223,30	2,60	580,58
Inspection télévisée des branchements particuliers :	2,00	50,50	101,00
Intervention d'urgence :	2,00	183,91	367,82
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	129,15	0,00
SOUS TOTAL :			2 741,39 €
Curage et pompage du poste de refoulement (PRC13)	0,00	318,13	0,00
Entretien et maintenance du poste de refoulement (forfait)	1,00	4 241,43	4 241,43
SOUS TOTAL :			4 241,43 €
Enquête de branchement	0,00	50,39	0,00
Visites de conformité	16,00	103,33	1 653,28
SOUS TOTAL :			1 653,28 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			1 218,76 €
Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Bellefontaine :			9 854,86 €

Annexe 1

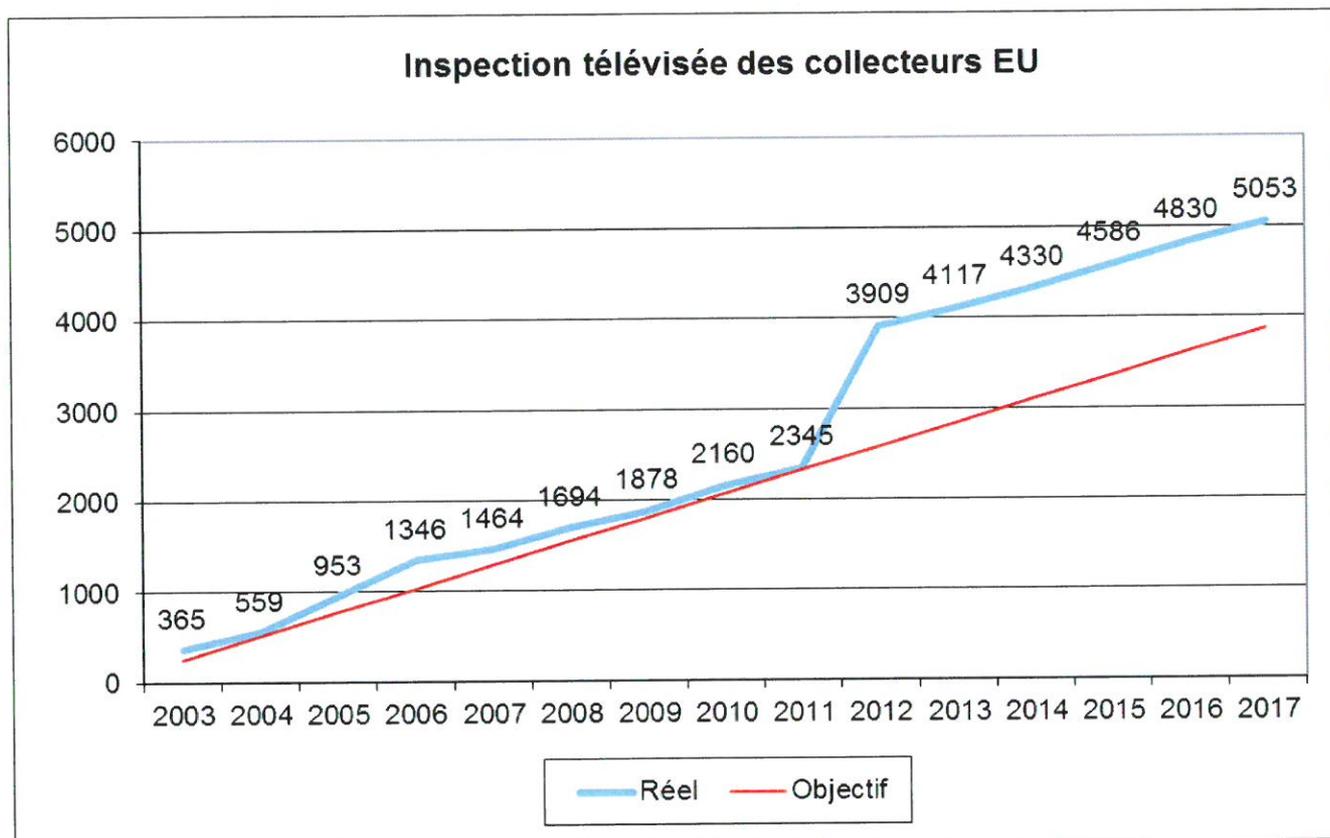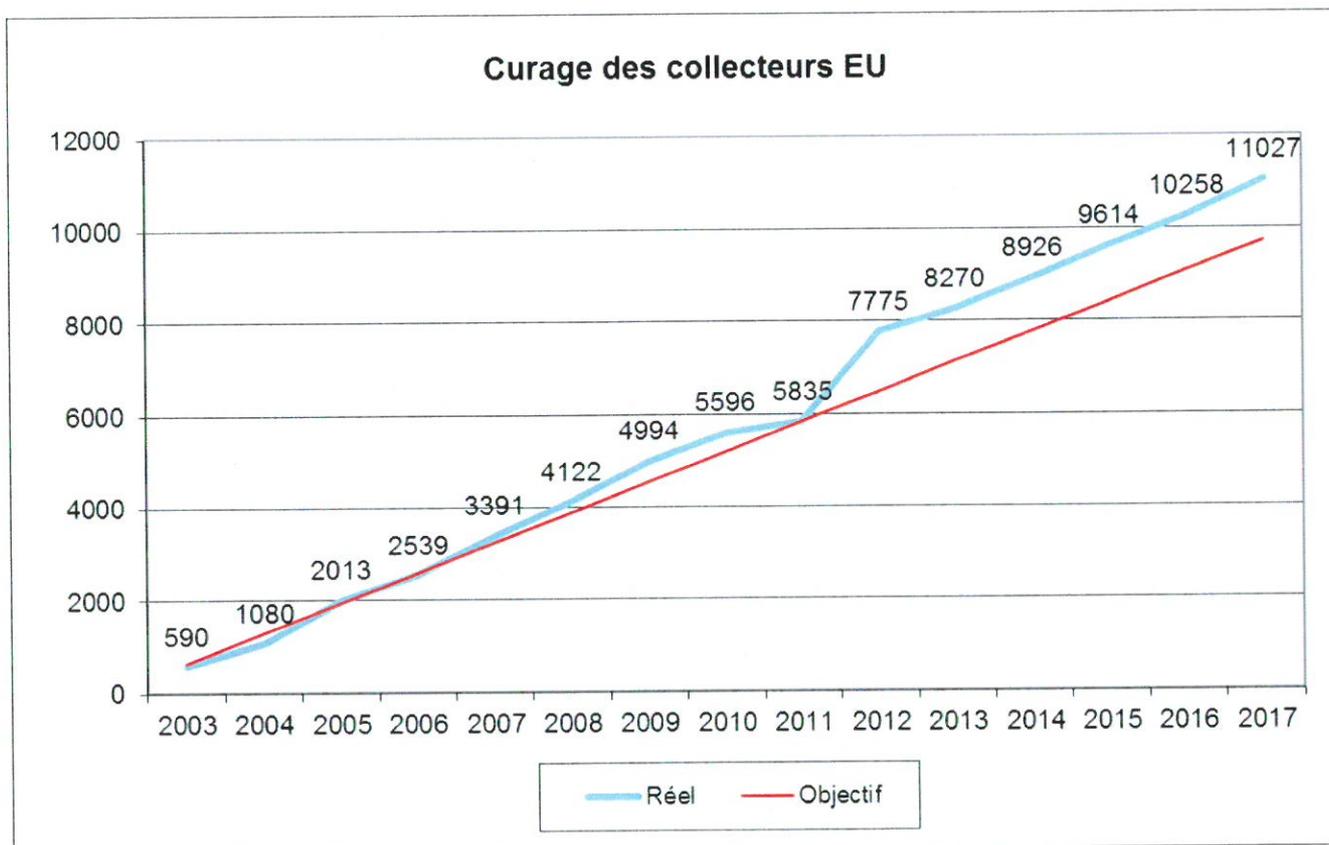

Intervention de débouchage

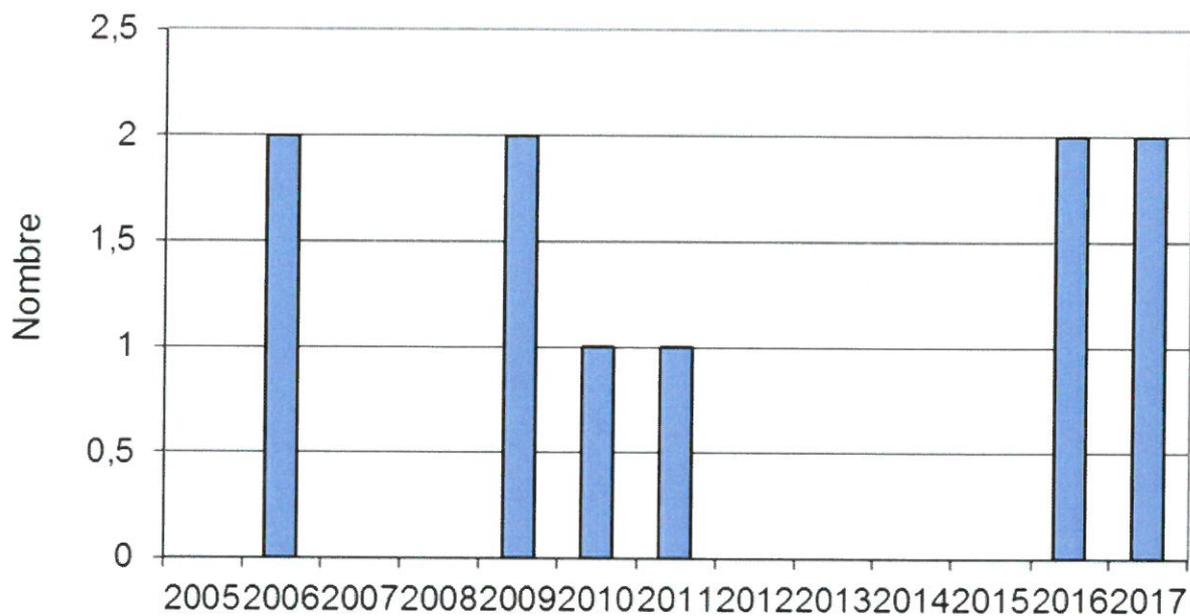

Coût des travaux d'entretien

