



Syndicat Mixte pour la Collecte
et le Traitement des Eaux Usées
des Bassins de la Thève et de l'Ysieux

COMMUNE DU PLESSIS LUZARCHES



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2020

COMMUNE DU PLESSIS LUZARCHES

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2020

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

III - BILAN FINANCIER 2020

ANNEXES

I – SITUATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur		
	L (ml) ¹	Nature ²	D (mm) ²
chemin du four à chaux	170	AC/PVC	150
cour du Brésil	40	AC	200
CV5 dit de Lassy au Plessis-Luzarches	78	AC	200
impasse de l'église	33		
rue de la ferme Saint-Martin	94	AC	200
rue de la fontaine au coq	85	AC	200
rue de la mairie	239	AC	200
rue de l'église - antenne au 6	11	AC	200
rue de l'église (vers Ferme Saint-Martin)	33	AC	200
rue de l'église (vers Mairie)	45	AC	200
rue du moulin	411	AC	200
ruelle de l'abreuvoir	81	AC	200

LINEAIRE TOTAL : 1319 ml

II – TRAVAUX REALISES DURANT L’ANNEE 2020

- a) **Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris les branchements particuliers.**

	Curage	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Pas d'ITV / Curage en 2020				
	0 m	0 m	0 u	0 u

- b) **Interventions d'urgence : aucune intervention**

- c) **Entretien de poste de refoulement**

Absence de poste de relevage sur la commune.

d) Travaux sur réseaux (petites réparations)

Aucune intervention de travaux sur Le Plessis Luzarches en 2020.

e) Divers

e1 - Enquête de branchement : aucune unité

e2 - Conformités : 1 unité

N°	Numéro	Rue	Date	Type
20-795	5bis	Impasse de l'église	6 oct	

e3 - avis sur demande d'urbanisme : 2 unités

N°	Adresse de la construction	Objet de la demande
PC 095 493 20 E 0002	Route de Jagny	Construction maison individuelle
PC 095 493 20 E 0003	Rue de la Neuf fontaine	Construction maison individuelle

e4 - Assainissement Non Collectif :

En 2020, aucun contrôle n'a été réalisé sur votre commune.

e6- Rétrocession et astreinte :

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Permanence, astreinte :

Télésurveillance et interventions 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50



En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 42 55 (numéro spécial collectivité – à ne pas communiquer aux administrés)

III – BILAN FINANCIER 2020


* Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés.

	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	0,00	2,18	0,00
Curage des branchements particuliers :	0,00	14,00	0,00
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	0,00	2,60	0,00
Inspection télévisée des branchements particuliers :	0,00	25,00	0,00
Intervention d'urgence :	0,00	235,00	0,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	113,10	0,00
SOUS TOTAL :			0,00 €
Curage et pompage du poste de refoulement (PRC13)	<i>Absence de poste communal</i>		
Entretien et maintenance du poste de refoulement (forfait)			
SOUS TOTAL :			0,00 €
Enquête de branchement	0,00	50,39	0,00
Visites de conformité	1,00	103,33	103,33
SOUS TOTAL :			103,33 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			0,00 €
Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune du Plessis Luzarches :			103,33 €

Annexe 1

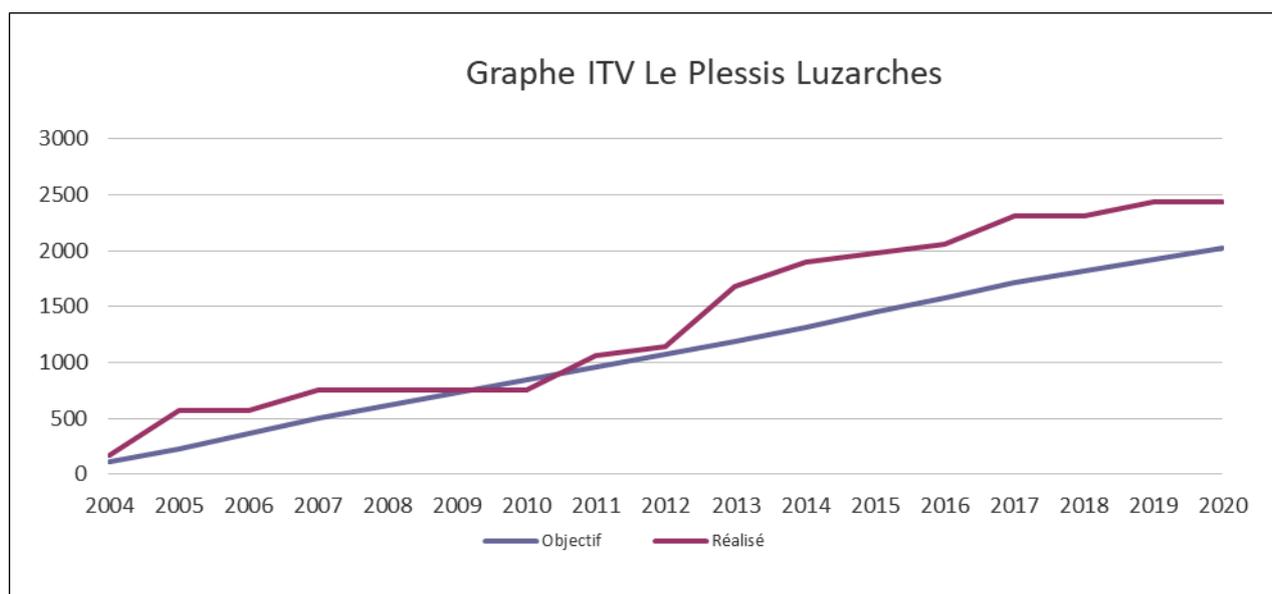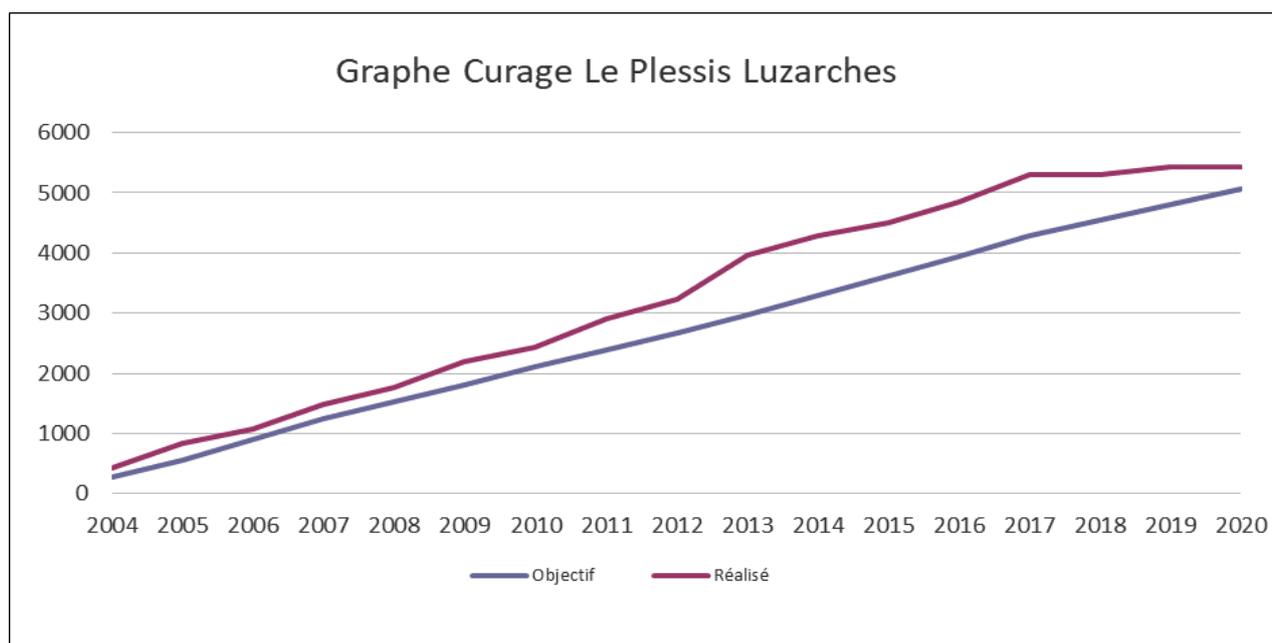

Graphe Inter d'urgence Le Plessis Luzarches

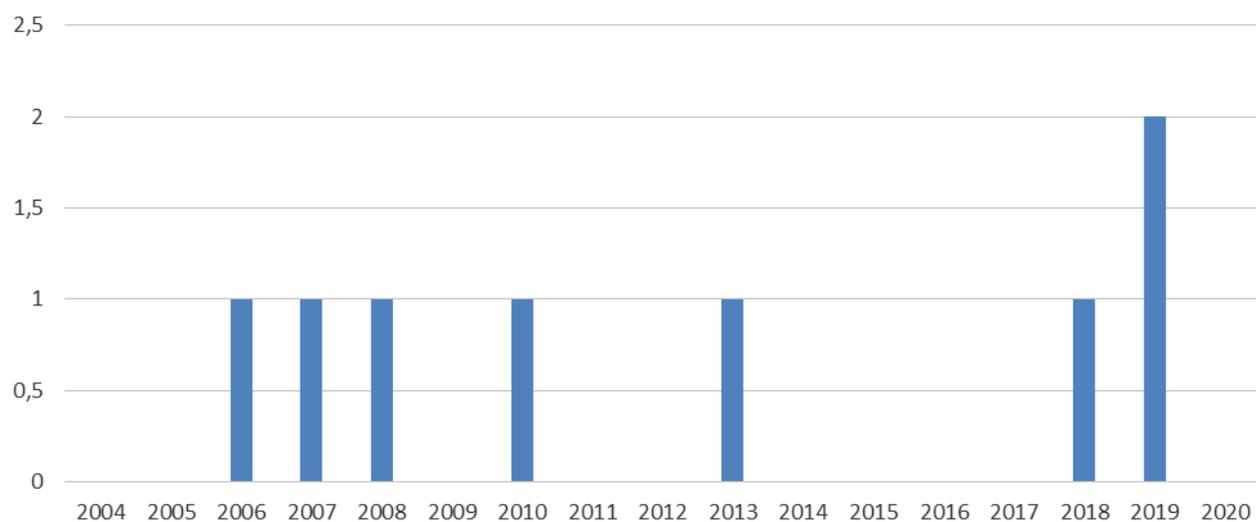

Coût des travaux d'entretien

